


**Widok ściany fundamentowej 1:100
(przejścia rur)**

**Widok ściany fundamentowej 1:100
(przejścia rur)**

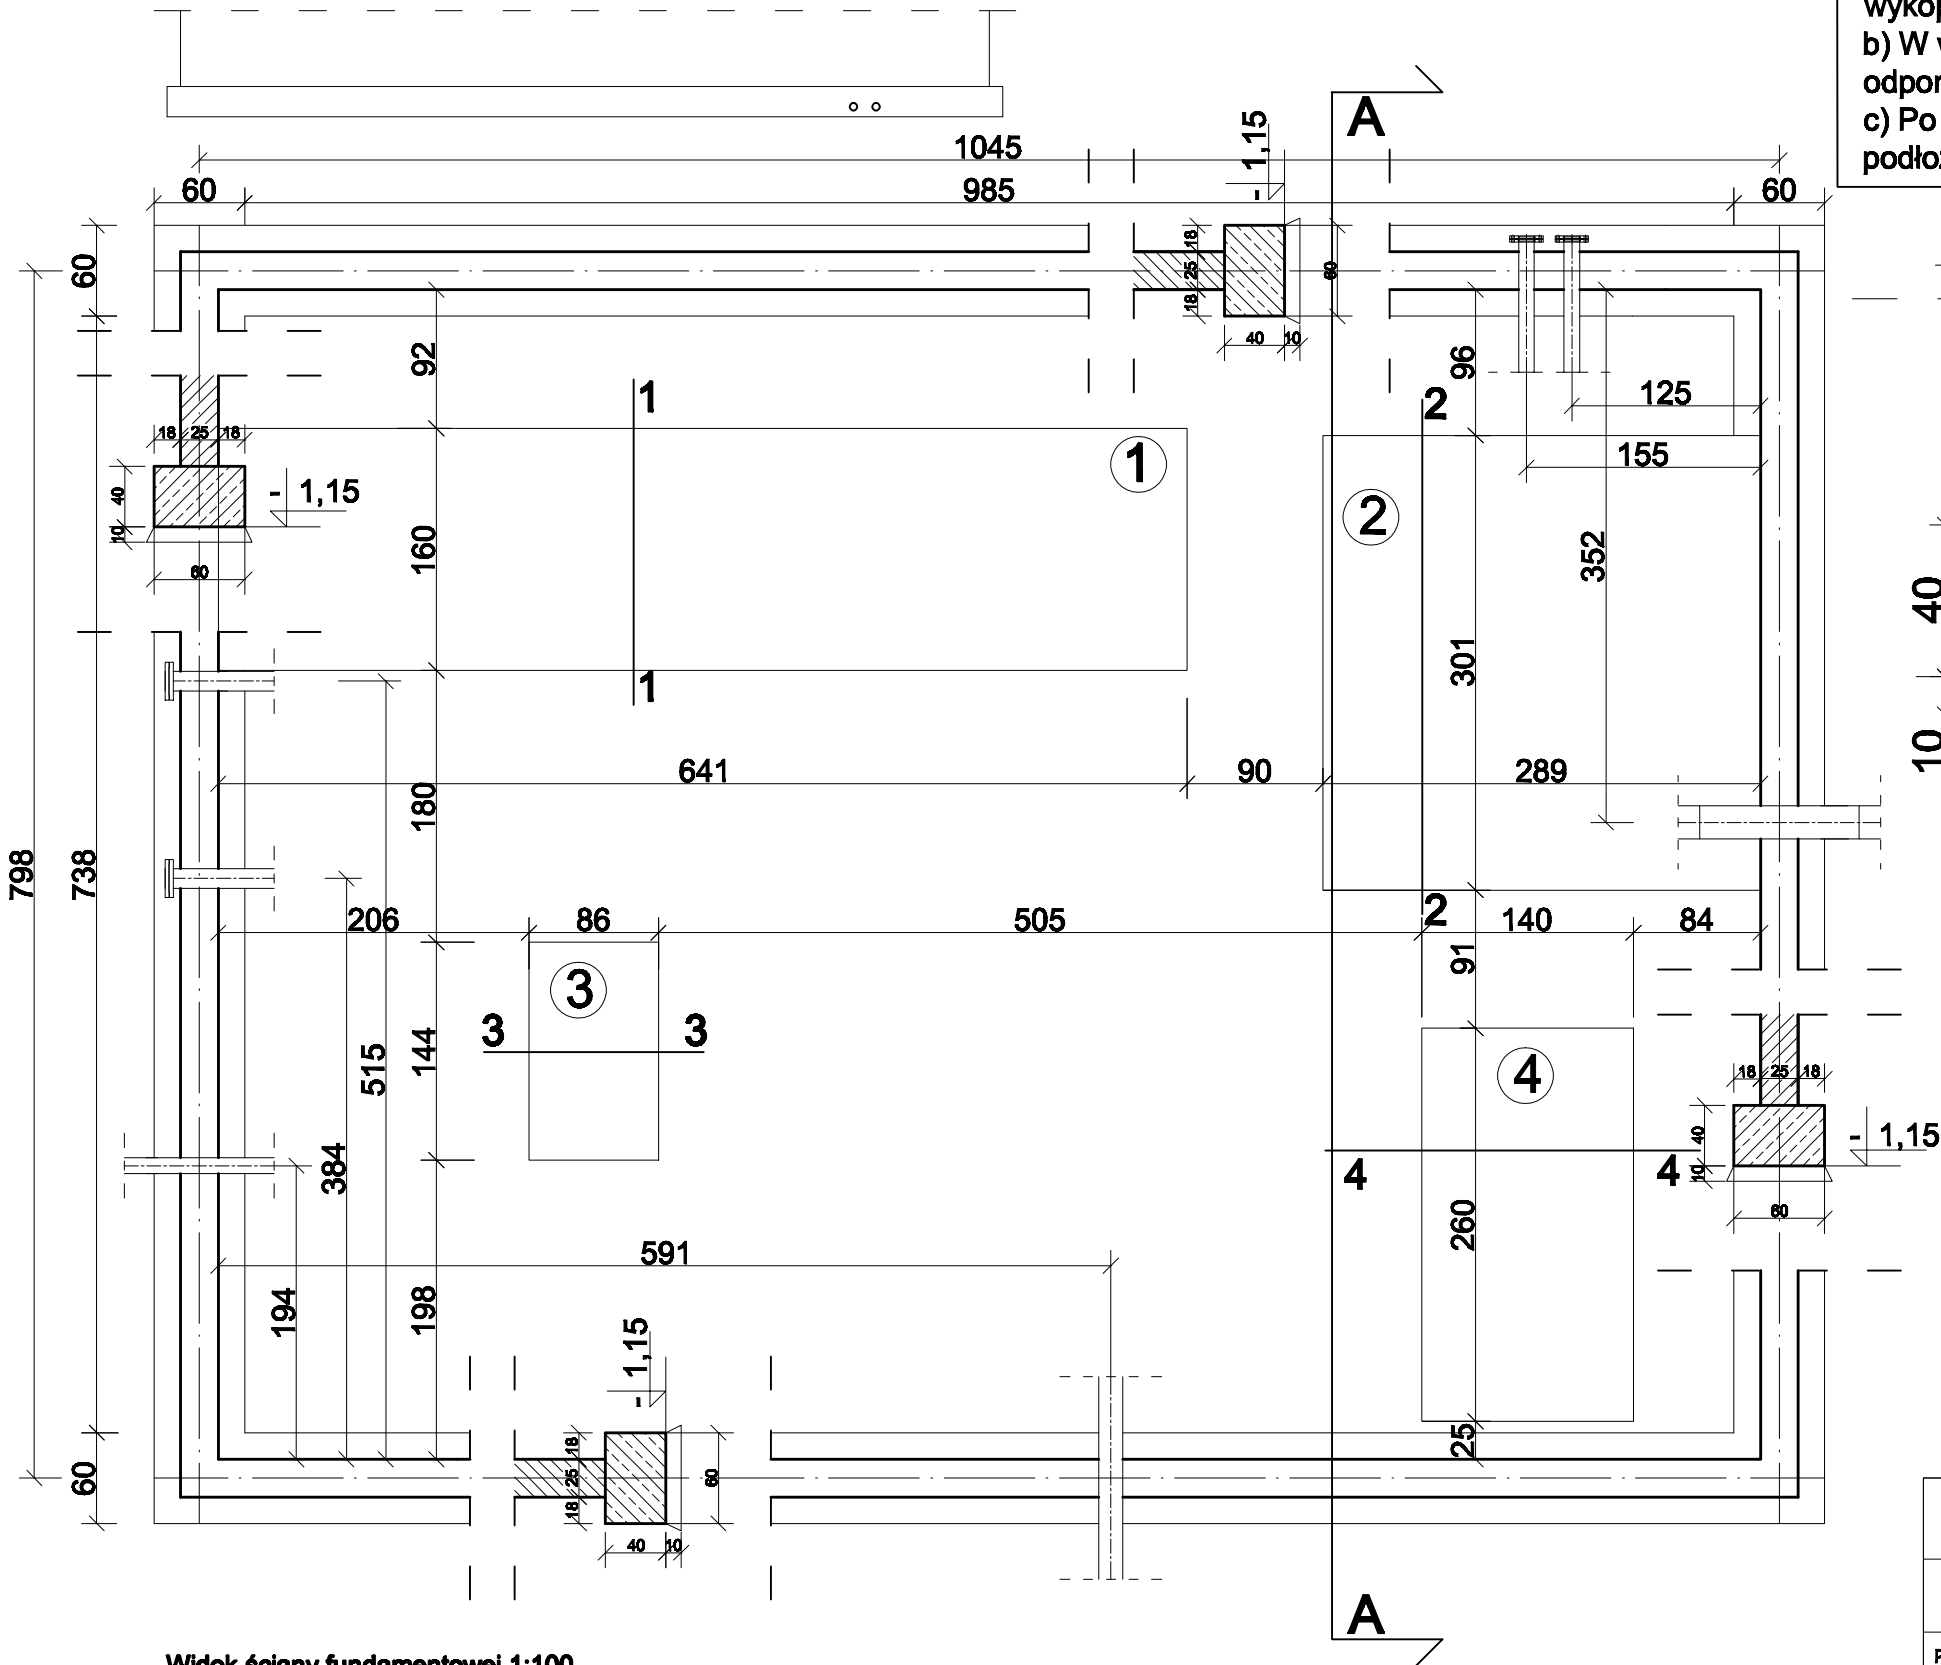

**Widok ściany fundamentowej 1:100
(przejścia rur)**



UWAGA :

a) W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć dno wykopu przed przenikaniem wody opadowej.
Prace wykonywać w porze suchej, a bezpośrednio po wykonaniu wykopu dno zabezpieczyć 10 cm warstwą chudego betonu.

b) W wypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych należy odpompować wodę z wykopu

c) Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić rodzaj oraz nośność podłoża gruntowego i ew. skorygować założenia przyjęte w projekcie.

Skala 1:20

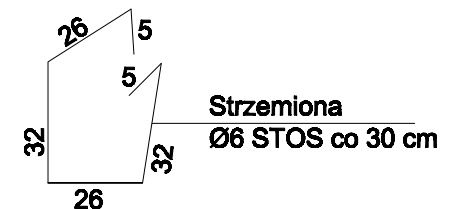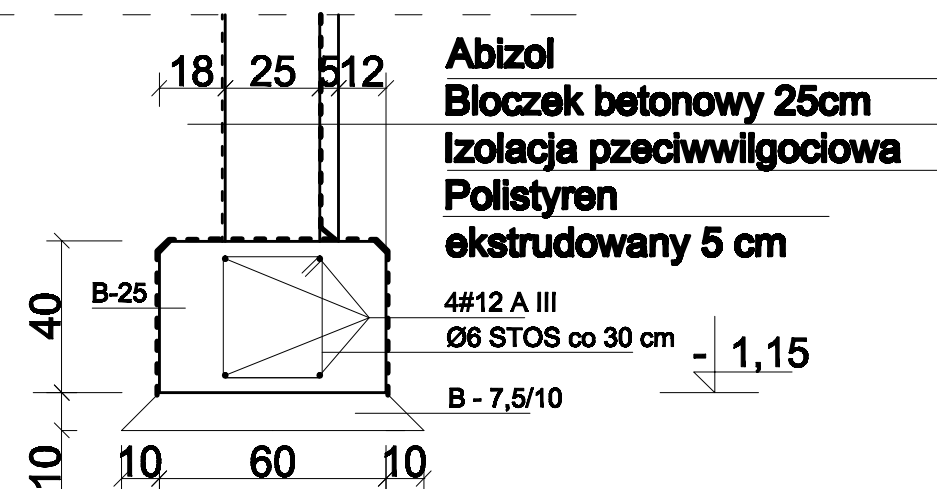

**Widok ściany fundamentowej 1:100
(przejścia rur)**

Kłoda 49 B, 64-130 Rydzyna					
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Marek Hologo	Konstrukcja	16/91/ZG		
Asystent	mgr inż. Tomasz Knop	Konstrukcja			
Obiekt	Stacja uzdatniania wody w Jutrosinie			Nr rys.	
Adres obiektu			Szymonki, 63-930 Jutrosin dz. nr ewid. 28, ark. map. 1		
Tytuł rys.			Skala		
RZUT FUNDAMENTOW			1:50/A3		