A-A

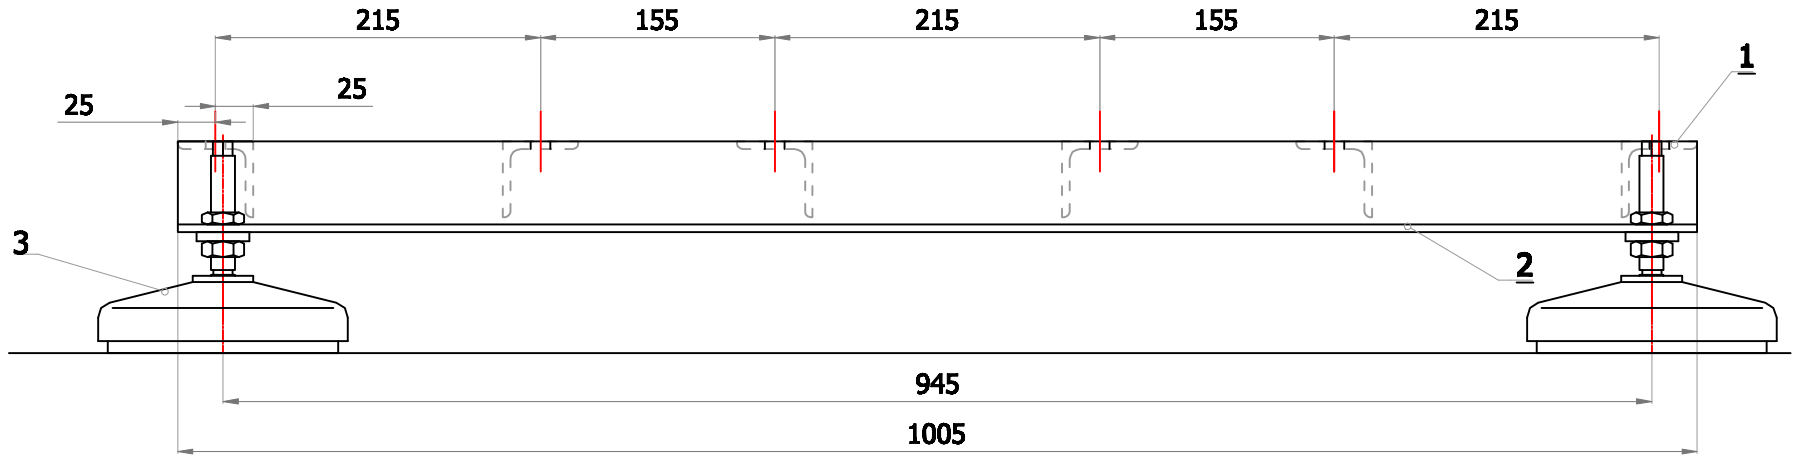

B-B

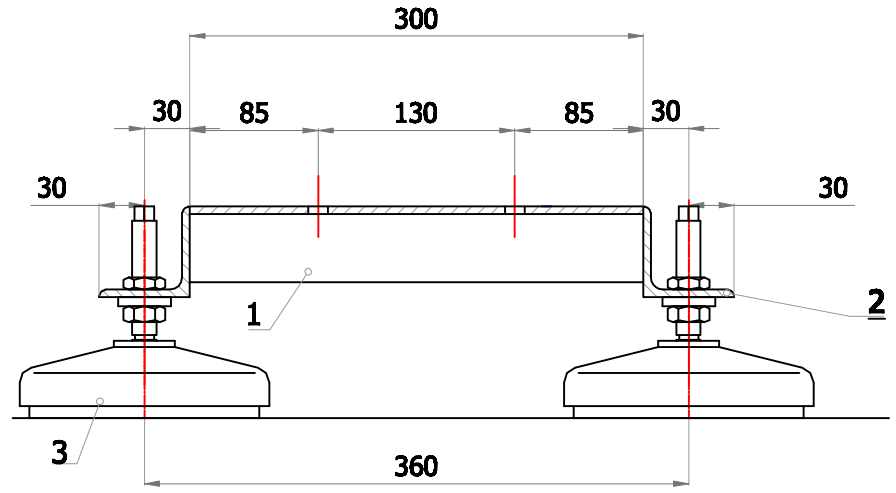

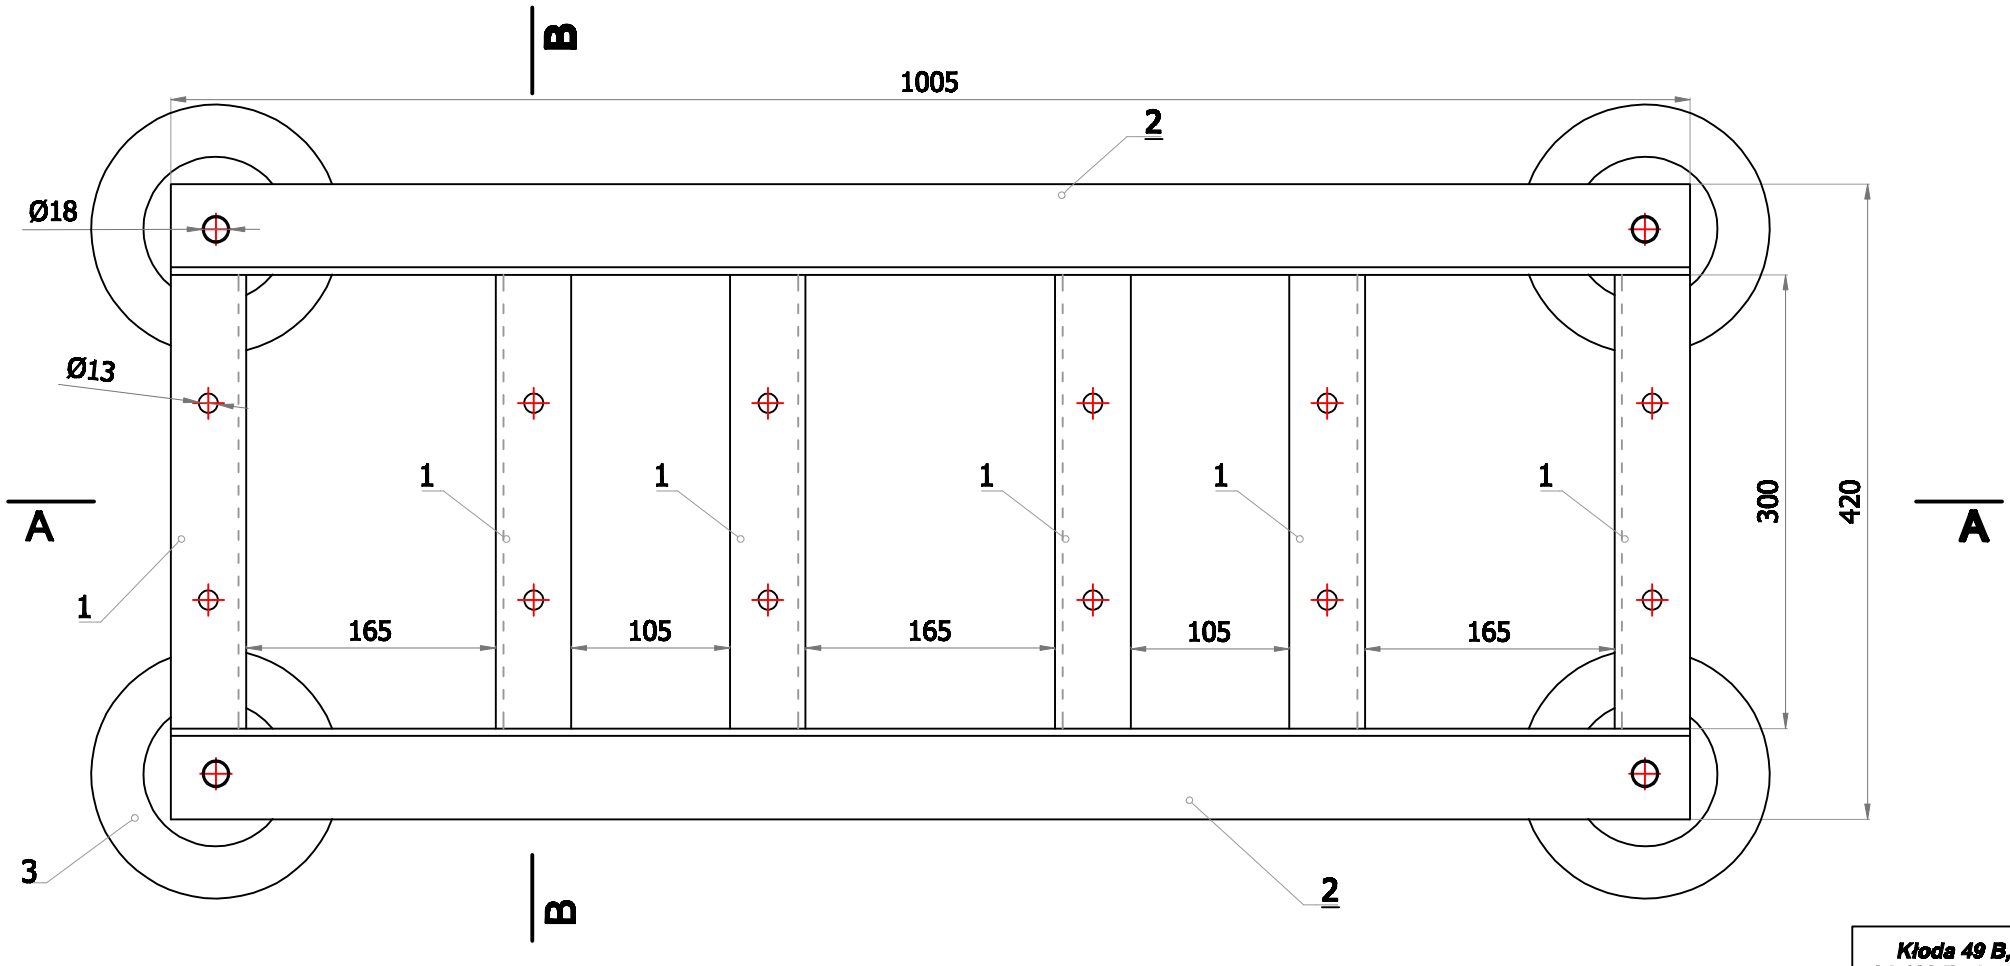

1 - Kątownik SN 50 x 50 L=300, 6 szt.
2 - Kątownik SN 60 x 60 L=1005, 2 szt.
3 - Wibroizolator, 4 szt.

Kłoda 49 B, 64-130 Rydzyna	TERMA Sp. z o.o.			
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Sylwia Mueller	WKP/0113/POOS/06	03.10	
Opracował	inż. Dariusz Wenderski		03.10	
Sprawdził	mgr inż. Sebastian Tomkowiak	WKP/0257/PWOS/05	03.10	
Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody Jutrosin			Nr rys.: TS.11	
Adres obiektu: Szymonki, 63-930 Jutrosin dz. nr ewid. 28, ark. map. 1				
Tytuł rys.: RAMA POMPOWNI SIECIOWEJ			Skala: 1:10	