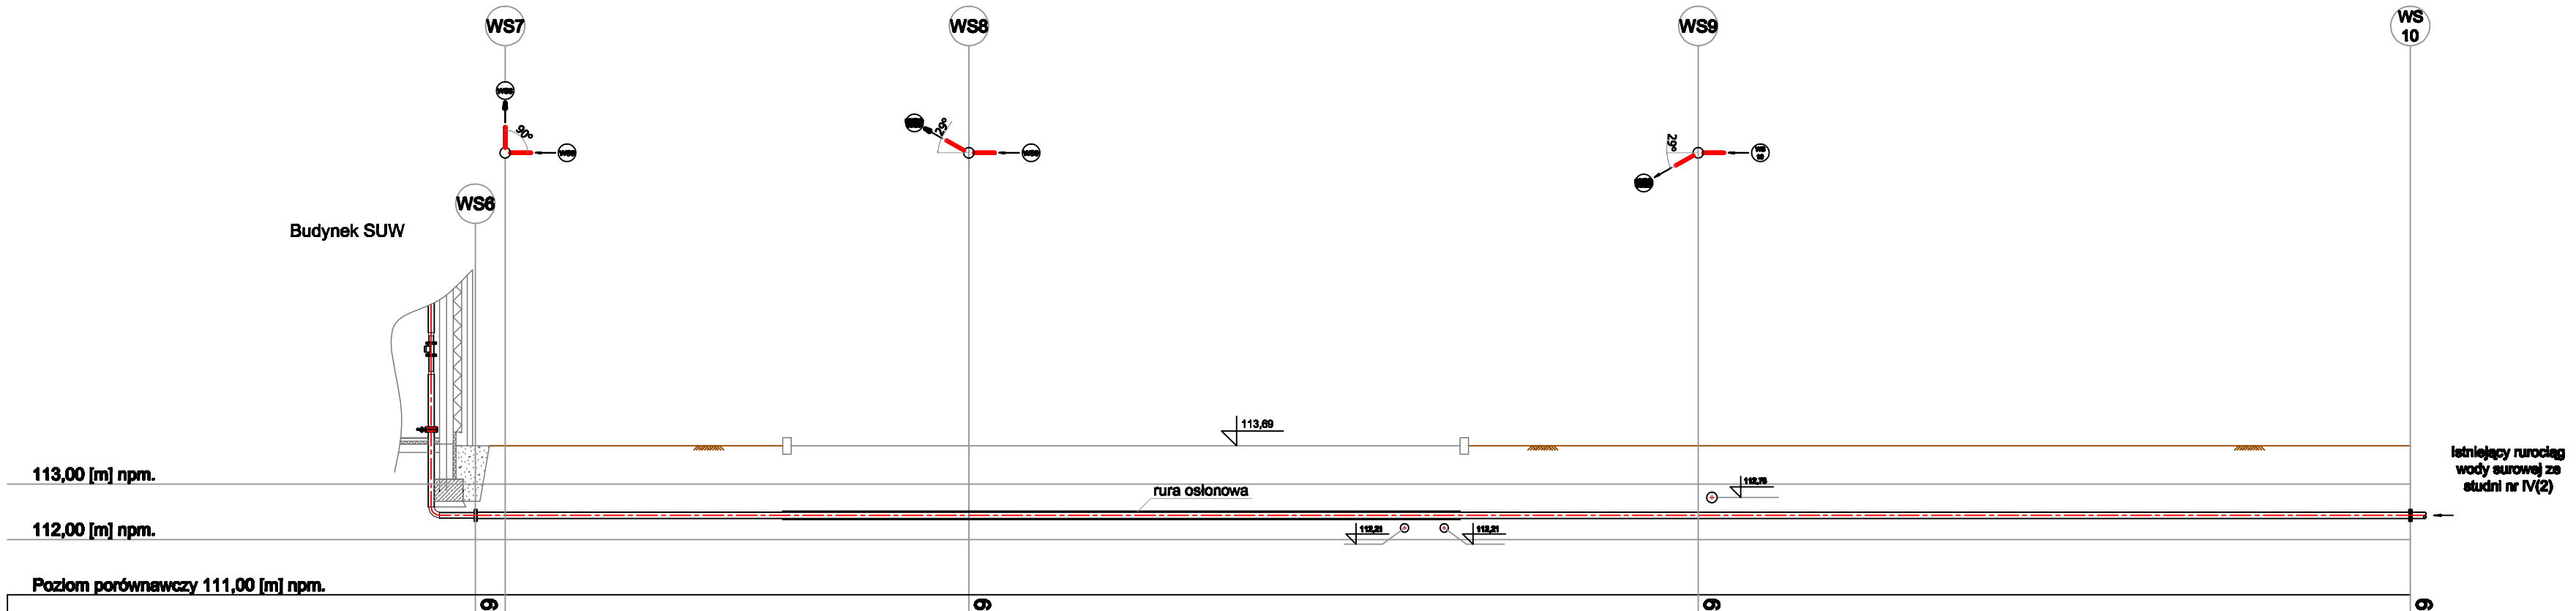

Poziom porównawczy 111,00 [m] npm.

Rzędna terenu [m] npm.	113,69	113,69	113,69	113,69
Przykrycie kanału [m]	1,20	1,20	1,20	1,20
Rzędna stropu przewodu [m] npm.	112,49	112,49	112,49	112,49
Rzędna dna przewodu [m] npm.	112,38	112,38	112,38	112,38
Długość odcinka [m] / Spadek %	0,0%	0,53 / 0,0%	8,38 / 0,0%	13,19 / 0,0%
Średnica i materiał	PE 110			
Hektometry	0,00	0,53	8,91	22,10
				34,97
Wyjaśnienia / Uwagi				

Kloda 49 B, 64-130 Rydzyna	TERMO Sp. z o.o.			
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Sylwia Mueller	WKP/0113/POOS/06	03.10	
Opracował	inż. Dariusz Wenderski		03.10	
Sprawdził	mgr inż. Sebastian Tomkowiak	WKP/0257/PWOS/05	03.10	
Obiekt	Stacja Uzdatniania Wody Jutrosin		Nr rys.	TS.20
Adres obiektu	Szymonki, 63-930 Jutrosin dz. nr ewid. 28, ark. map. 1			
Tytuł rys.	PROFIL RUROCIĄGU WODY SUROWEJ ZE STUDNI nr IV(2)		Skala	1:100