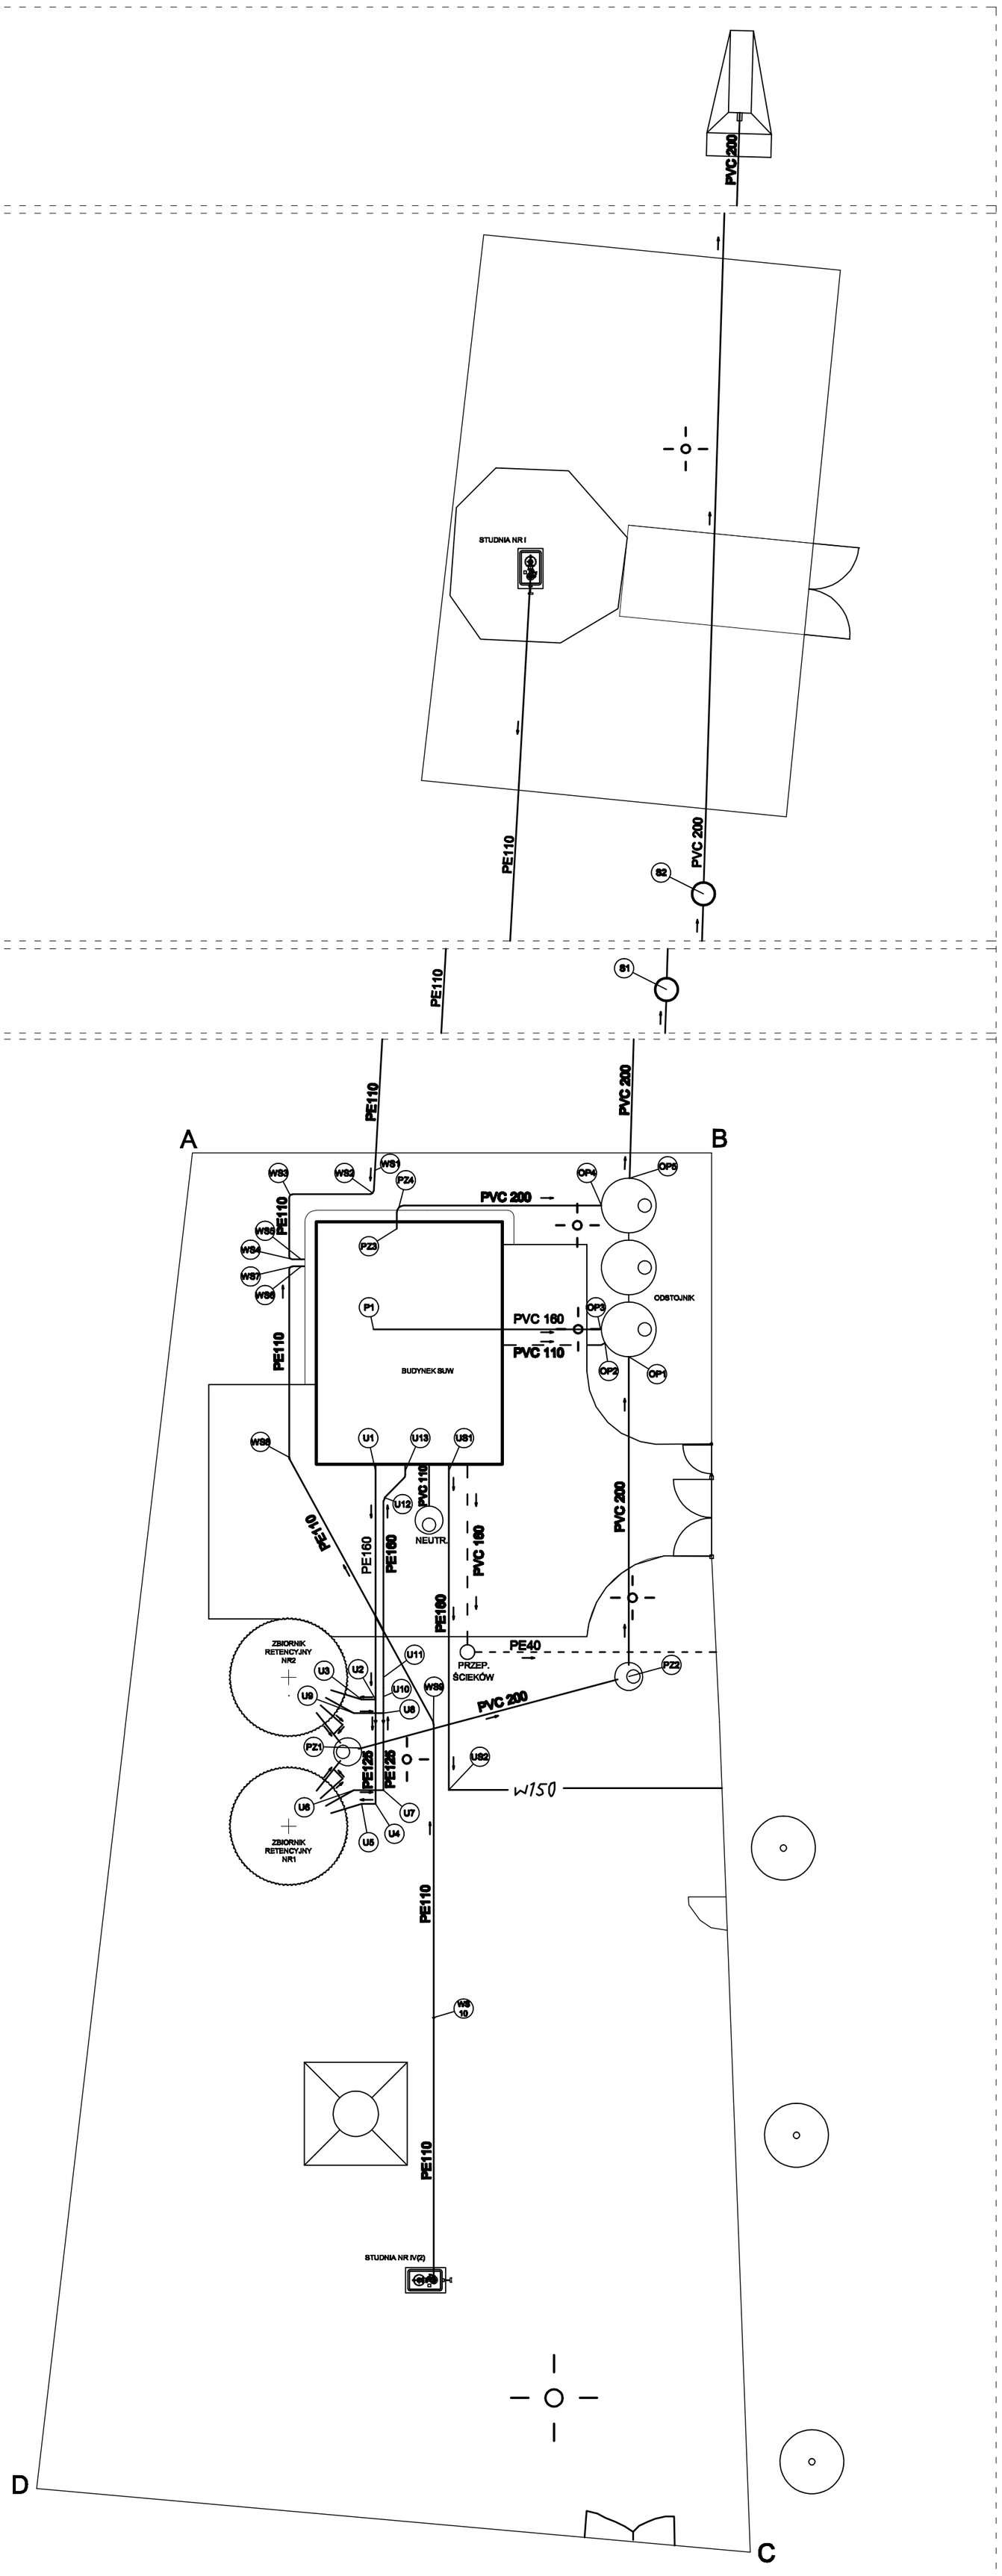

LEGENDA:

———	Odprowadzenie wód nadosadowych do odbiornika
———	Woda surowa
———	Woda uzdatniona
———	Przelewy, spusty, popłuczyny
— — —	Odwodnienie posadzki
— — —	Kanalizacja sanitarna
– – – – –	Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa
(P1)	Oznaczenie węzła

Kłoda 49 B, 64-130 Rydzyna	TERMA Sp. z o.o.			
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Sylwia Mueller	WKP/0113/POOS/06	03.10	
Opracował	inż. Dariusz Wendenski		03.10	
Sprawdził	mgr inż. Sebastian Tomkowiak	WKP/0257/PWOS/05	03.10	
Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody Jutrosin			Nr rys. TS.018	
Adres obiektu: Szymonki, 63-930 Jutrosin, dz. nr ewid. 28, ark. map. 1				
Tytuł rys.: SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE - OZNACZENIE WĘZŁÓW			Skala 1:200	