

STAROSTA RAWICKI
ul. Rynek 17
63-900 Rawicz

PROTOKÓŁ

z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN.6630.325-335.2017

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629) w dniu 22.11.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Rawiczu, Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przeprowadzono naradę koordynacyjną. Naradzie koordynacyjnej przewodniczyła Justyna Niedźwiedź działająca z upoważnienia nr 115/14 wydanego przez Starostę Rawickiego.

I. Na naradzie rozpatrywane były następujące sprawy:

Lp.	Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie
1.	Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej	Jutrosin dz. 221,424/1,420/1,419/1	BPIRIS 'WIN' Leszno, Wołodajewskiego 55	GN.6630.325.2017
2.	Przyłącze elektroenergetyczne	Gołaszyn dz. 1035,1036	UW Marek Balcerek Leszno, Wolności 30	GN.6630.326.2017
3.	Przyłącze wodociągowe	Szymonki dz. 41/6	Projektowanie Ryszard Marciniak Smolice 49	GN.6630.327.2017
4.	Sieć telekomunikacyjna	Pakosław, Góreczki Wielkie dz. 224,298,171,42,72,132,136,130/1,104/2,98	HFC SYSTEMS Sp. z o.o. Poznań, ul. K. Potockiej 25	GN.6630.328.2017
5.	Sieć elektroenergetyczna	Bojanowo, Golina Wielka, Gołaszyn dz. 230,876/4,83,84/3,605,575	JANURA Wiesław Janura Rawicz, Sarnowska 1	GN.6630.329.2017
6.	Przyłącze elektroenergetyczne	Rawicz oraz Dłoń dz. 173/10,173/4,174/11,175/12,2902/4,2816/1,2810/2,66/28,66/26,66/36 oraz 10,256,289,57,126/1	JANURA Wiesław Janura Rawicz, Sarnowska 1	GN.6630.330.2017
7.	Przyłącze elektroenergetyczne	Sobiałkowo dz. 555	ROBOTECH INVESTMENT Rawicz, Piłsudskiego 5	GN.6630.331.2017
8.	Sieć elektroenergetyczna	Sarnowa dz. 235/1,236/4,1104,1105,1012/1	ROBOTECH INVESTMENT Rawicz, Piłsudskiego 5	GN.6630.332.2017
9.	Sieć kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji sanit.	Ostoje, Szkaradowo dz. w zakresie mapy	Projektowanie Leonard Szyszka Leszno, Wiśniowieckiego 4	GN.6630.333.2017
10.	Przyłącze elektroenergetyczne	Bojanowo dz. 221/5,221/8	UW Marek Balcerek Leszno, Wolności 30	GN.6630.334.2017
11.	Sieć elektroenergetyczna	Łaszczyn oraz Gołaszyn dz. 69/1,67,46/28,46/30,46/32 oraz 607/5,876/4,605,230	JANURA Wiesław Janura Rawicz, Sarnowska 1	GN.6630.335.2017

II. Stanowiska i podpisy uczestników narady dotyczące sprawy: w załączeniu

III. W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie wstawili się:

Oznaczenie reprezentowanych podmiotów	Imię i nazwisko uczestnika
pozostałe podmioty wg wykazu stanowiącego załącznik do zarządzenia Starosty nr 45/2014 z dnia 19.08.2014 r., które nie zajęły stanowiska w pkt II	wg upoważnienia

IV. W naradzie koordynacyjnej dodatkowo uczestniczyli:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów
brak	informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie oraz podpis

UWAGA - w naradach koordynacyjnych nie wzięły części uczestnictwa następujące podmioty:

ENEA Operator S.A. Leszno, TAURON Rejon Energetyczny Oborniki Śląskie, Urząd Miejski Rawicz, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych O/Leszno, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków O/Leszno, Polska Telewizja Kablowa Wrocław, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Poznań i Warszawa, Polskie Koleje Państwowe Poznań i Warszawa, Zakład Telekomunikacji Kolejowej Poznań.

z up. STAROSTY
Protokółowała: ...
Justyna Niedźwiedź
Przewodniczący
Narady Koordynacyjnej

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
(1)


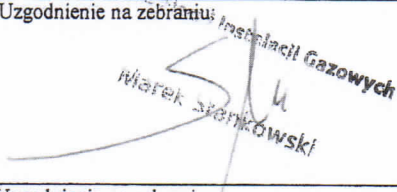

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Rawicz, dnia 2017-11-23

KIEROWNIK
POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Justyna Niedźwiedź

II. Stanowiska uczestników narady dotyczące sprawy: GN.6630.325.....2017

Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub powodów uczestnictwa w naradzie, imię i nazwisko,	Stanowiska uczestników narady, uwagi i zalecenia, podpis
Przewodniczący NK Justyna Niedzwiedz	Uzgodnienie na zebraniu: - służy budowie z siecią energetyczną 
Rejon Dystrybucji Gazu Rawicz Krzysztof Stankowski	Uzgodnienie elektroniczne / Uzgodnienie na zebraniu: Uzgodniono  Mirosław Stankowski
Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu Lipka Włodarczyk	Uzgodnienie elektroniczne / Uzgodnienie na zebraniu: Droga gminna 
Urząd Miejski/Gminy w Jurasiczynie Marek Gura	Uzgodnienie elektroniczne / Uzgodnienie na zebraniu: bez uwag
Zakład Wodociągów i Kanalizacji/ Wodociągi Gminne w Rawiczu Stanisław Puskarzek	Uzgodnienie elektroniczne / Uzgodnienie na zebraniu: projekt uzgodnić branżowo w Z.N., o terminie rozpoczęcia robót powiadomić Z.N.
INEA S.A. Poznań	Uzgodnienie elektroniczne / Uzgodnienie na zebraniu: Zgodnie z pismem Spółki INEA S.A. z dnia 31.03.2017 r. projekt należy przesłać do uzgodnienia na adres: uzgodnienia@inea.com.pl.
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. Wysogotowo	Uzgodnienie elektroniczne / Uzgodnienie na zebraniu: Zgodnie z pismem Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. z dnia 03.04.2017 r. projekt należy przesłać do uzgodnienia na adres: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl.
HAWE TELEKOM Legnica Michał Harembki	Uzgodnienie elektroniczne / Uzgodnienie na zebraniu: bez uwag
ORANGE POLSKA Poznań Krzysztof Prymusiński	Uzgodnienie elektroniczne / Uzgodnienie na zebraniu: 2017 - 11 - 20 Pismo informacyjne z dnia stanowiące załącznik do protokołu z dnia 2017 - 11 - 22
GAZ-SYSTEM Poznań Janusz Wesołowski	Uzgodnienie elektroniczne / Uzgodnienie na zebraniu: brak gwarancji

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Rawicz, dnia 2017 - 11 - 23

KIEROWNIK
POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Justyna Niedzwiedz

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
(1)

2017 - 11 - 23

z up. STAROSTY
Justyna Niedzwiedz
Przewodniczący
Narady Koordynacyjnej



Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań
ul. Głogowska 19 bud.C pok.252, 60-702 Poznań
tel.: 61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
www.hurt-tp.pl

data: 20 listopada 2017

Załącznik do protokołu nr:

GN.6630.325.2017; GN.6630.331.2017; GN.6630.334.2017;

1. W obrębie opracowania brak jest zaewidencjonowanej infrastruktury administrowanej i eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A.
2. W przypadku odkrycia, w trakcie robót ziemnych, urządzeń nienaniesionych na przedłożonym planie sytuacyjnym, należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Usług

Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań

ul. Głogowska 19

60-702 Poznań

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

oraz inspektora nadzoru.

Krzysztof Przymusiński

Dział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Poznań

**Biuro Projektów i Realizacji
Inżynierii Ochrony Środowiska
"WIN"**

ul. Wołodyjowskiego 55
64-100 Leszno

Dotyczy: **Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa przy ul. Izydora Kaminiarza w Jutrosinie.**

**INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo**

informuje w odpowiedzi na Państwa wiadomość elektroniczną, z dnia 13.12.2017, że na dzień 13.12.2017 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej będącej w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przesłany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego dokumentu.

Z poważaniem,

Górka Dominik

INEA (46)

Spółka Akcyjna
60-211 Poznań, ul. Klary Potockiej 25
tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11
NIP 779-10-02-618

Sprawę prowadzi:

Koordinator ds. uzgodnień:

Dominik Górka

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl

tel. 61-222-11-89

Dobrzy ludzie od internetu

Wysogotowo, 13.12.2017

WTWSS-2975

Do: **Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska
"WIN"**
ul. Wołodajewskiego 55
64-100 Leszno

Temat: **Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa przy ul. Izydora Kaminiarza w Jutrosinie.**

W odpowiedzi na Państwa wiadomość elektroniczną z dnia 12.12.2017. Spółka **Operator WSS Sp. z o.o.** Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo informuje, iż na dzień 13.12.2017, na projektowanym obszarze nie występuje infrastruktura WSS będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przesłany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należących do WSS S.A. nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego przedstawiciela WSS S.A.


z wyrazami szacunku

Górka Dominik

DOMINIK GÓRKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEŃ

Operator WSS Sp. z o.o. (1)
60-803 Poznań, ul. Polna 68-72a/1
NIP 776-146-00-06, REGON 301007259

Sprawę prowadzi:
Dominik Górka
Tel: 61 222 11 89
e-mail: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl

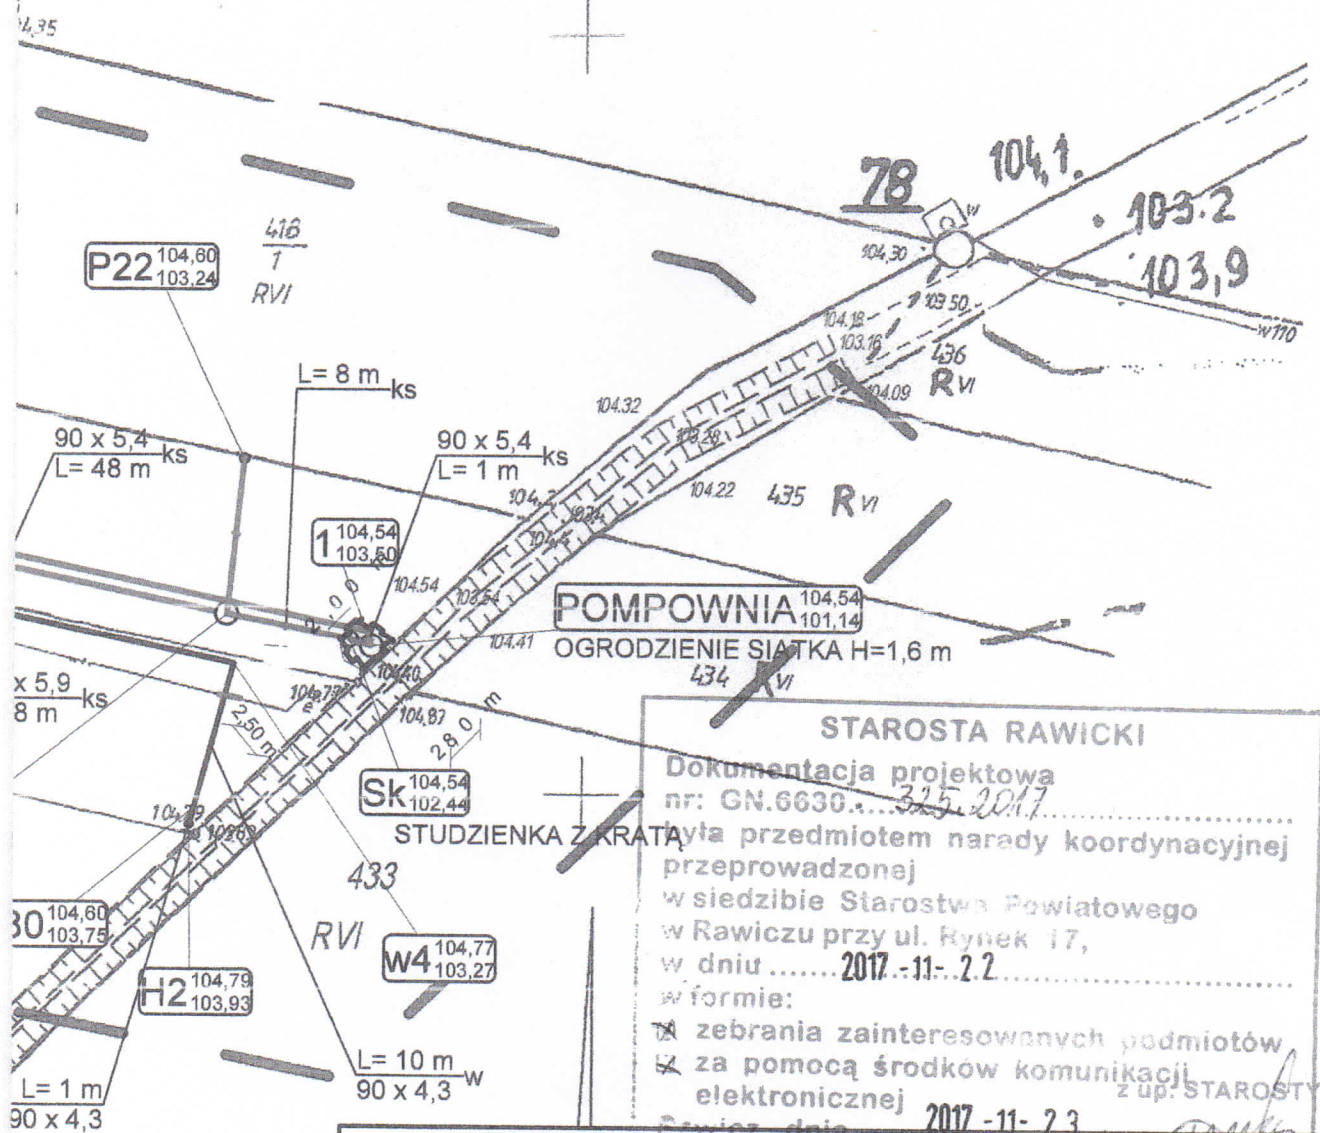

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA WIN	
Temat	KANALIZACJA SANITARNA I SIĘĆ WODOCIĄGOWA przy ul. Izydora Kaminiarza w Jutrosinie
Tytuł rys.	LOKALIZACJA SIECI
Investor	GMINA JUTROSIN
Projektował	Alicja Skrzypczak nr upr.1026/87 spec.inst.-inż.
Przebiegł	
Sprawił	mgr.inż. Waldemar Dobiła nr upr.1555/92 spec.inst.-inż.
Data	2017 r
Skala	1:500
Nr rys.	2

**Wodociągi Gminne
Spółka z o.o.
ul. Leśna 42
63-920 Pakosław**

Pakosław, dnia 31.07.2017 r.

**BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INŻYNIERII
OCHRONY ŚRODOWISKA „WIN”**

ul. Wołodyjowskiego 55
64-100 LESZNO

WARUNKI TECHNICZNE NR 48/k/2017

Dotyczy: warunków technicznych dla projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości
Jutrosin przy ulicy Izydora Kaminiarza.

1. Rurociągi kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC.
2. Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej betonowe \varnothing 1000 z włazem żeliwnym.
3. Miejscem włączenia przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej powinna być zaprojektowana studnia rewizyjna.
4. Przyłącze kanalizacyjne wykonać z rur PVC i zakończyć studnią rewizyjną usytuowaną przy granicy działki, a do budynków podpiwniczonych przyłącza wyposażać dodatkowo w zawory zwrotne.
5. Przepompownie ścieków z polimerobetonu wyposażone we wciągarki, kratę, złącze do agregatu i zlokalizować w miejscach umożliwiających ich ogrodzenie oraz swobodny dojazd obsługi technicznej. Teren ogrodzenia przepompowni utwardzić i oświetlić. Nową przepompownię ścieków wyposażać w układ zdalnego powiadamiania o stanach alarmowych (monitoring stosowany na pozostałych obiektach system Hydro-Partner).
6. W przypadku zaprojektowania rurociągu tłocznego zakończyć go studnią rozprężną wraz z jej odpowietrzeniem w bezpiecznej odległości od zabudowań.
7. Kolektor odprowadzający ścieki przyłączyć do istniejącej studni w drodze nr 221 na ulicy Polnej w miejscowości Jutrosin.
8. W oparciu o w/w dane należy wykonać projekt techniczny.
9. Dokumentację wykonać w 3 egzemplarzach i przedstawić do uzgodnienia w tutejszej Spółce oraz w Starostwie Powiatowym w Rawiczu w celu uzyskania POZWOLENIA NA BUDOWĘ.
10. Wnioskodawca jest zobowiązany powiadomić Spółkę o rozpoczęciu prac i wykonać ją pod nadzorem Spółki.
11. Przed zasypaniem wykopu należy wykonać:
 - płukanie sieci
 - inwentaryzację geodezyjną sieci
 - zgłosić do odbioru technicznego w Spółce.
12. Warunkiem rozpoczęcia odbioru ścieków jest:
 - protokół odbioru
 - inwentaryzacja geodezyjna
 - umowa na odbiór ścieków.
13. Wydane WARUNKI TECHNICZNE są ważne 24 miesiące od daty wystawienia.

Pracownik Odsłania Technicznego

Sławomir Puskarek

WODOCIĄGI GMINNE
Spółka z o.o.
Ul. Leśna 42
63-920 Pakosław

Pakosław, dnia 31.07.2017

BIURO PROJEKTÓW
I REALIZACJI INŻYNIERII
OCHRONY ŚRODOWISKA „WIN”
ul. Wołodajewskiego 55
64-100 Leszno

WARUNKI TECHNICZNE Nr. *47/2017*
na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Jutrosin
przy ulicy Izydora Kaminiarza.

1. Projektowaną sieć wodociągową podłączyć węzłem zasuw z istniejącą siecią wodociągową PCV Ø 160 posadowionej na ulicy Izydora Kaminiarza w drodze na działce nr 419/1 w miejscowości Jutrosin.
2. Rurociąg wodociągowy wykonać z rur PCV Ø 160.
3. W oparciu o w/w dane należy wykonać projekt techniczny sieci.
4. Dokumentację wykonać w 3 egzemplarzach i przedstawić do uzgodnienia w tutejszej spółce oraz w Starostwie Powiatowym w Rawiczu.
5. Sieć wodociągowa zostanie wykonana kosztem i staraniem Wnioskodawcy przez uprawnione przedsiębiorstwo lub zakład.
6. Wnioskodawca jest zobowiązany powiadomić spółkę o rozpoczęciu prac.
7. Wcinę do sieci wodociągowej może wykonać tylko Spółka na zlecenie Inwestora.
8. Warunkiem rozpoczęcia dostaw wody jest dostarczenie:
 - protokołu prób ciśnień,
 - protokołu z dezynfekcji sieci i przedstawienie wyników badań bakteriologicznych,
 - protokołu technicznego sieci wodociągowej,
 - inwentaryzacji geodezyjnej.
9. Wydane WARUNKI TECHNICZNE są ważne 12 miesięcy od daty wystawienia.

~~Nierownik Działu Technicznego~~

[Signature]
Sławomir Buszkarek

Jutrosin, 08.11.2017 r.

BUA.6853.31.2017

Biuro Projektów i Realizacji
Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN”
w Lesznie
ul. Wołodyjowskiego 55
64-100 Leszno

Gmina Jutrosin uzgadnia przebieg i wyraża zgodę na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działce nr 221, 419/1 oraz 420/1 – droga gminna, ul. Izydora Kaminiarza w Jutrosinie, zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu.

Przy zachowaniu następujących warunków:

- 1) projektowaną trasę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami lokalizować zgodnie z przebiegiem trasy pokazanym na załączonej mapie sytuacyjnej,
- 2) projektowane przyłącze nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża, naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29 § 140),
- 3) odcinek trasy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami realizowany metodą wykopu otwartego należy zagęścić, a nawierzchnie oraz podbudowę odtworzyć w miejscu prowadzonych robót na pasie o szerokości min. 1m.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

mgr Zenon Łakomy
Sekretarz Miasta i Gminy

Załącznik:

1. Załącznik graficzny.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. Komenskigo 6, 64-100 Leszno
tel. 65-529-93-83, tel./fax 65-529-92-83
NIP 778-10-33-758 REGON 004847816
Le-WA.5183 3641.2.2017

Leszno dnia 5 września 2017 r.

Gmina Jutrosin
Ul. Rynek 26
63-930 Jutrosin
Pełnomocnik
Pan Waldemar Dobiała
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
„WIN”
Ul. Wołodajewskiego 55, 64-100 Leszno


dotyczy: uzgodnienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Izydora Kaminiarza w Jutrosinie

W odpowiedzi na pismo Ldz.27 /2017 z dnia 29.08.2017 r., tut Urząd uzgadnia zamierzenie inwestycyjne polegającej na budowie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Izydora Kaminiarza w Jutrosinie

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest c w strefie występowania osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego, w strefie ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych zespół stanowisk, nr 7, ujętych w ewidencji gminnej zabytków archeologicznych oraz w wykazie wojewódzkiej ewidencji zabytków (art. 145 Ustawy o Ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 162, poz. 1678)

W związku z powyższym w trakcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji powinny być prowadzone badania archeologiczne.

Załączniki:
Mapa sytuacyjna – 1 szt.

Z up. Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków

mgr Jacek Nowakowski
St. specjalista

Do wiadomości :

1. Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Wydział Architektury i Budownictwa
2. a/a