


## Nawierzchnia asfaltowa

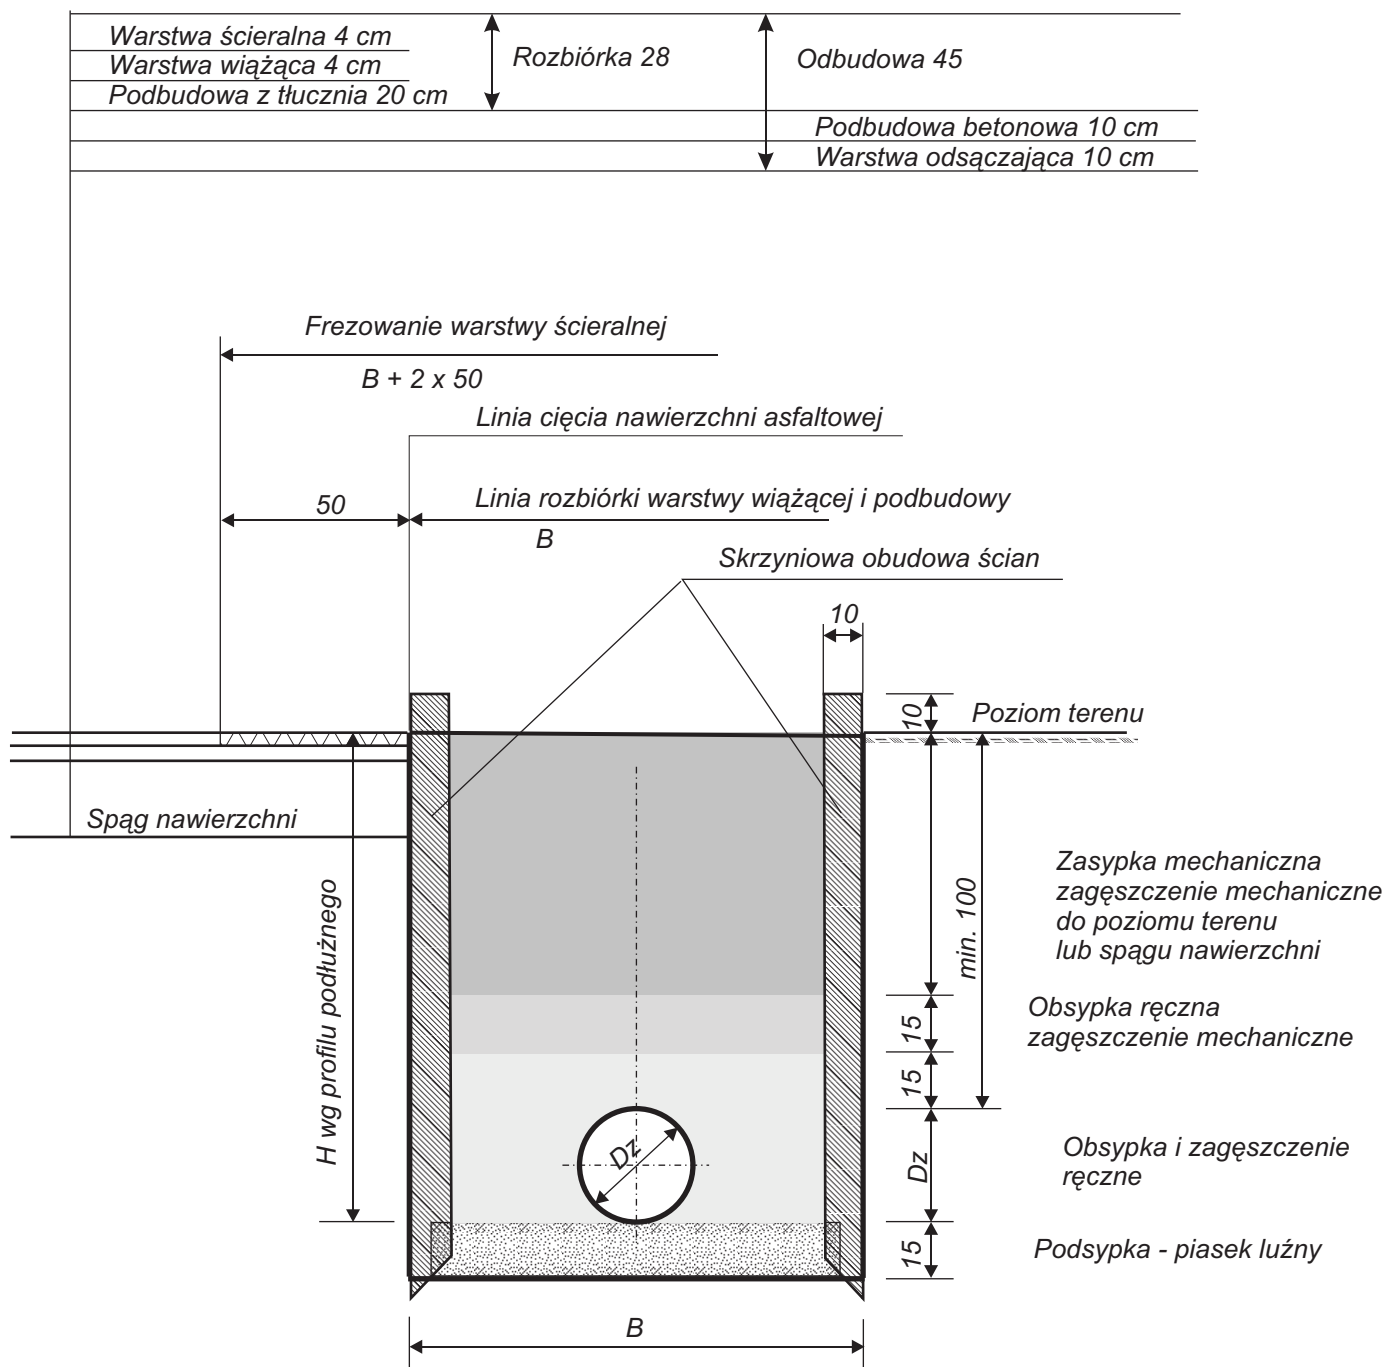

Pod studnie  $\varnothing 1000$  mm zwiększyć szerokość wykopu do 2,20 m na odcinku 2,20 m  
Pod pozostałe budowle szerokość wykopu zwiększyć o 0,50 m od zewnętrznej płaszczyzny ściany przy zachowaniu dna kwadratowego.

Szerokość wykopu pod rurociągi przy stosowaniu obudowy skrzyniowej o grubości ściany 100 mm

Dz	B
[mm]	[m]
160	1,00
200	1,10
250	1,10
300	1,20
400	1,35

Andrzej Kędziora Leszno					
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach - etap I			Stadium	PB-PW
Adres obiektu	Droga gminna dz. nr ewid. 72 i dz. 89/2, 97/7, 105/13 Jeziora, Gmina Jutrosin, powiat rawicki			Skala	Bez skali
Rysunek	Kanalizacja deszczowa Schemat wykopu pod rurociągi			Rysunek nr	12
				Data oprac.	11.2016
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Zakres	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	mgr inż. Andrzej Kędziora	Instalacyjno inżynierska	Wodoc. Kanal.	1616/93/Lo	
Projektant	mgr inż. Mieczysław Olejniczak	Wodno melioracyjna		1242/89/Lo	