



PRODUKT Z WYKORZYSTANIEM USZCZELKI

Lp.	Nazwa Produktu	Wysokość (mm)	Ciężar (kg)
1.	Pierścień wyrównawczy	60	39
2.	Pierścień wyrównawczy	80	53
3.	Pierścień wyrównawczy	100	65




Lp.	Nazwa Produktu	Wysokość (mm)	Ciężar (kg)
1.	Zwęzła	600	550
2.	Pokrywa studzienna 1000/625	200	500

4.	Minizwęzła	350	420
5.	Maxizwęzła	1100	1100

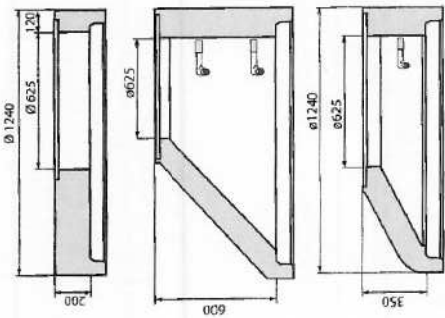


Lp.	Nazwa Produktu	Wysokość (mm)	Ciężar (kg)
1.	Krąg	250	260
2.	Krąg	500	510
3.	Krąg	750	750
4.	Krąg	1000	1020

Minimalna grubość ścianki 120 mm.

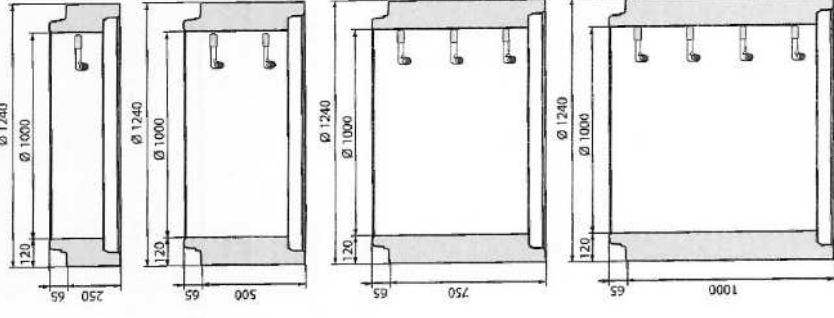

Lp.	Nazwa Produktu	Grubość ścianki
1.	Dennica - przyłącze maks. Ø300	150
2.	Dennica - przyłącze maks. Ø500	190
3.	Dennica - przyłącze maks. Ø600 dla rur BETON, KAMIONKA, GFK	230

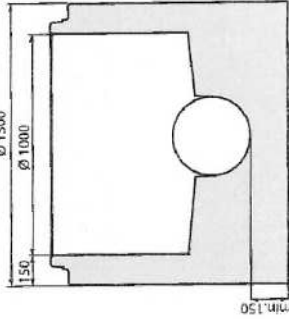

Temat	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Szymonki dz. 26		
Tytuł rys.	Schemat studni rewizyjnej betonowej Ø1000 mm	Data	2019 r.
Inwestor	Gmina Jutrosin	Skala	—
Projektował	mgr inż. Witold Sobczak nr upr. 1556/92 Lo spec.Inst.-inż.	Podpis	3
Asystent projektanta	inż. Adam Sobczak	Podpis	
Sprawdził	inż. Lech Przybylak nr upr. 408/82 Lo spec.inst.-inż.	Podpis	